



**Dyrektor
Zarządu Zlewni w Elblągu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskiej**

GD.ZUZ.2.4100.10.6.2020.MM

Elbląg, 19.02.2020 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w JONKOWIE	
Wpłynęło	2020 -02- 25
Podpis:	<i>268 [signature]</i>

DECYZJA

Na podstawie art. art. 121, art. 127, art. 128, art. 129, 136, art. 551 ust. 1 w zw. z art. 133 ust. 1, art. 135 ust. 1 pkt 1 w związku art. 240 ust. 4 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

orzeka się

ustanowić strefę ochronną ujęcia wody podziemnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Szałastry na działce o numerze ewidencyjnym 154 obręb Szałastry, gmina Jonkowo.

- I. Wyznacza się obszar ochrony bezpośredniej wokół ujęcia wody podziemnej w granicach terenu o wymiarach: 35,3 m x 23,7 m x 32,6 m x 17,9 m położoną na terenie działki 154 obręb Szałastry, gmina Jonkowo, powiat olsztyński.
- II. Na ogrodzeniu należy umieścić tablicę zawierającą informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
- III. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
- IV. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:
 1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody.
 2. Zagospodarować teren zielenią.
 3. Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
 4. Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Uzasadnienie

W dniu 07.02.2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu z urzędu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w miejscowości Szałastry, składającej się z terenu ochrony bezpośredniej wyznaczonego w obrębie istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 154 obręb Szałastry, gmina Jonkowo.

W myśl art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) strony postępowania o wszczęciu poinformowano pismem z dnia 07.02.2020 r. Żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Właścicielem ujęcia oraz działki nr 154 obręb Szałastry, gmina Jonkowo jest Gmina Jonkowo, natomiast użytkownikiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Lipowej 11, 11-042 Jonkowo.

W skład ujęcia wchodzi: studnia Nr 1 lokalizacji współrzędnych: N 53°50'00" E 20°11'00", odstożniki wód poplucznych oraz stacja uzdatniania wody. Studnia Nr 1 wykonana została do głębokości 40,0 m. Wydajność eksploatacyjna studni wynosi 17,5 m³/h przy Se=2,1 m.

Dla ujęcia w miejscowości Szafastry obowiązuje decyzja Starosty Olsztyńskiego z dnia 18.11.2010 r., znak: GŚ.II/VII/6223/25/6929/2010/w, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do dnia 31.12.2020 r. Strefa ochrony bezpośredniej dla przedmiotowego ujęcia nie została do tej pory ustanowiona.

Granice strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia przedstawiono na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne w brzmieniu: *strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji*. Z dyspozycji art. 133 ust. 1 tej samej ustawy, w/w strefę ustanawia się z urzędu.

Zgodnie z art. 240 ust. 4 pkt. 1 lit a ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku przy ul. Ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Dokonanie czynności urzędowej związanej z wydaniem niniejszej decyzji nie podlega opłacie.





DYREKTOR

Piotr Modzelewski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo (e-puap)
2. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo;
3. Aa.

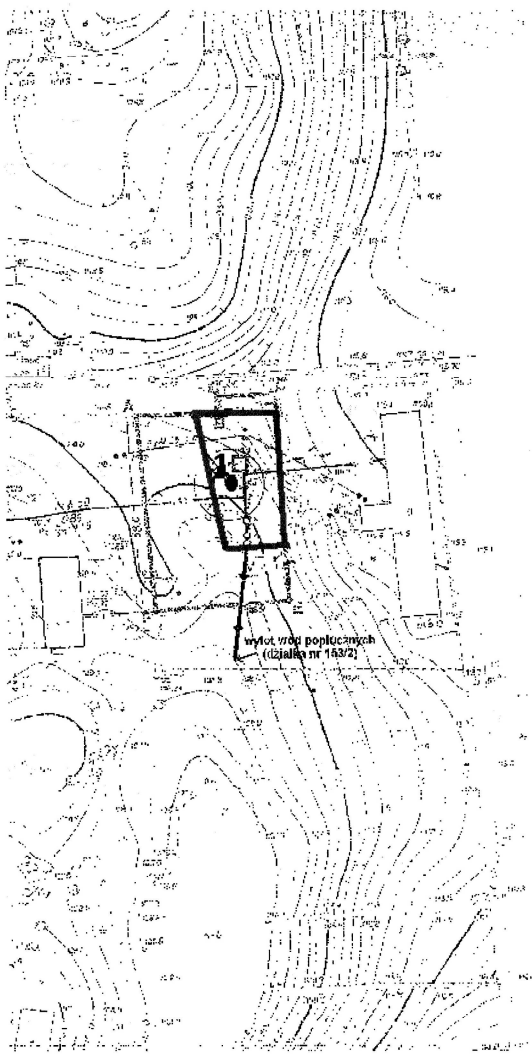

LEGENDA

- - studnia nr 1
- - budynek stacji uzdatniania wody
- - kanalizacja popłuczyn
- - strefa ochrony bezpośredniej
- - odstożniki

Załącznik do Decyzji Dyrektora Zarządu Złeni w Elblągu Nr GD.ZUZ.2.4100.10.6.2020.MM z dnia 19.02.2020 r.