


Starostwo Powiatowe  
w Olsztynie  
Plac Bema 5  
10-516 OLSZTYN  
-18-

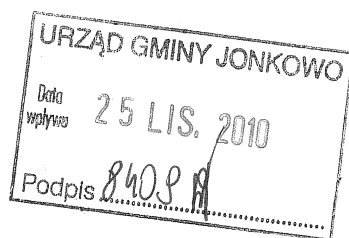

[signature]

[signature]

Olsztyn dnia 18.11.2010r

GŚ.II/ VII/6223/25/6929/2010/w

## DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust.3 , art. 37, art. 122 ust 1pkt1, art. 123 ust.1 oraz art.135 ustawy z dnia 18 lipca 2001r –Prawo wodne (Dz .U. Nr 115,poz 1229 ) , Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego/ Dz .U. Nr 137, poz 984/ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Urząd Gminy w Jonkowie w sprawie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia we wsi Szalstry gm. Jonkowo .

### o r z e k a m

1/ Uchylić w całości decyzję GŚ VII 6223/17/2001 z dnia 17.09.2001r wydaną przez Starostę Olsztyńskiego dotyczącą pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia w obr .Szalstry gm. Jonkowo

2/.Zezwolić Gminie Jonkowo na pobór wody podziemnej w ilości do :

**Qsr/db= 38,6 m<sup>3</sup>/db, Qmax/h =5,64m<sup>3</sup>/h,**

w celu zaspokojenia potrzeb socjalno- bytowych

3/ Pobór wody odbywa się z ujęcia zlokalizowanego na dz 154 obr Szalstry gm. Jonkowo pow: olsztyński składającego się ze studni nr 1 o następujących parametrach:

**studnia nr 1 głębokość H=40,0 m , Qeksp =17,5m<sup>3</sup>/h s=2,1 m**

4/ Zezwolić na eksploatację pompy o parametrach:

studnia nr 1 - pompa typu GB-1.08 o wydajności 12-15 m<sup>3</sup>/h mocy 4,5 kW i wys. podnoszenia wody do 80m lub innej w razie awarii o podobnych parametrach.

5/ Zezwolić Gminie Jonkowo na odprowadzenie wód popłucznych w ilości 27,0 m<sup>3</sup>/dobę z filtrów złoż. uzdatniających poprzez osadnik 3 komorowy o łącznej pojemności 10,8 m<sup>3</sup> rurociągiem do zbiornika bezodpływowego na dz 153/2 którego właściciel wyraził zgodę.

6/ Skład odprowadzanych popłuczyn nie może przekraczać n/w parametrów :

-temp do 35<sup>0</sup> C

- pH 6,5-9,0

-BZT<sub>5</sub> 30mg/ dm<sup>3</sup>

-zawiesina ogólna 50 mg /dm<sup>3</sup>

-żelazo ogólne 10,0 mg Fe/dm<sup>3</sup>

8/ Zobowiązuje się Gminę Gietrzwałd do:

- utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy studni, urządzeń związanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego bezpośrednią strefą ochrony studni.
- utrzymywanie takich parametrów wody, które będą odpowiadały wymogom sanitarnym dla wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61.poz417)
- zapewnienia szczelności obudowy tak , aby nie przedostały się do jej wnętrza wody opadowe ani gruntowe,
- prowadzenia na bieżąco rejestru ilości zużytej wody
- prawidłowej eksploatacji złożeń filtracyjnych i ich wymiany zgodnie z instrukcją

9/ Pozwolenie niniejsze ważne jest od dnia 30.11.2010 r do 31.12.2020r i obowiązuje każdorazowo właściciela ujęcia.

## U Z A S A D N I E N I E

Urząd Gminy w Jonkowie w dniu .16.09.2010r wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego ,na pobór wody podziemnej i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia w obr Szalstry gm Jonkowo pow. olsztyński woj. warmińsko-mazurskie , którego zasoby zostały zatwierdzone decyzją nr 147/66 z dnia 02.05.1966r w ilości  $Q=17,5 \text{ m}^3/\text{h}$  i  $s=2,1 \text{ m}$  .Ponieważ termin ważności dotychczasowego pozwolenia upływa 31 grudnia 2010r decyzję uchylono i wydano nową .

Do wniosku dołączono dokumentację tj.( operat wodno-prawny sporządzony przez Katarzynę Rasińską ) która spełnia wymogi i pozwala na wydanie decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach..

Od pozwolenia niniejszego służy prawo wniesienia odwołania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania .



z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Wacław Baranik  
Dyrektor Wydziału  
Gospodarowania Środowiskiem

Otrzymują:

- 1/.Urząd Gminy Jonkowo
- 2/.RZGW w Gdańsku
- 3/.a./a